



Outmate bv
D' Olde dijk 7a
7951LE STAPHORST
Nederland

Uw bericht van
02-11-2023

Uw kenmerk

Datum
29-11-2023

Beproeverslag 23.05866.02

Gevraagde testen :
ISO 13934-1 (2013)

Bepaling van de treksterkte en de verlenging

Staal id	Informatie gegeven door de aanvrager	Ontvangstdatum staal
T2324856	PVC Classic/Nr2 +-380gram/m2	02-11-2023

Elke Van De Walle
Opdrachtverantwoordelijke


Dit verslag mag niet worden gereproduceerd, behalve in volledige vorm, zonder schriftelijke toestemming van Centexbel.
De analyseresultaten gelden voor de ontvangen stalen. Centexbel is niet verantwoordelijk voor de representativiteit van de stalen.
Bij de toetsing van de conformiteit met de specificaties is geen rekening gehouden met de onzekerheid op de testresultaten.



Stalen

T2324856

PVC Classic/Nr2 +-380gram/m2

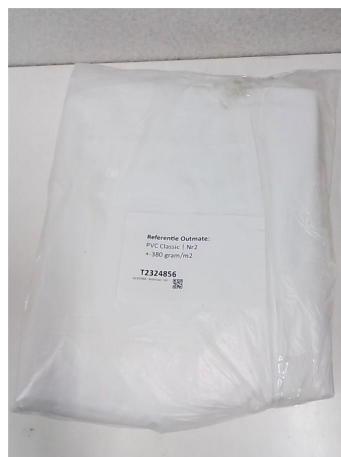



Referentie: T2324856 - PVC Classic/Nr2 +-380gram/m2

Bepaling van de treksterkte en de verlenging

Datum beëindiging test 28-11-2023
 Toegepaste norm ISO 13934-1 (2013)
 Afwijking van de norm -
 Conditionering 20°C, relatieve vochtigheid 65%
 Apparatuur Instron, type CRE, klasse 0,5
 Cel 5 kN (Kettingrichting)
 5 kN (Inslagrichting)
 Voorspanning (automatisch) 5 N
 Klemvlakken Met rubber bekleed
 Snelheid 100 mm/min
 Aantal proefstukken 5 (Kettingrichting)
 5 (Inslagrichting)
 Inspanlengte 200 mm
 Breedte Gesneden, 50 mm

Geconditioneerd

Proefstuk	Kettingrichting		Inslagrichting	
	Kracht (N)	Verlenging (%)	Kracht (N)	Verlenging (%)
#1	885*	22,4*	727	26,2
#2	926	24,7	696	26,2
#3	923	24,4	754	25,9
#4	904*	23,5*	728	26,2
#5	941	24,6	723	25,8
Gemiddeld	920 N	24,0 %	730 N	26,0 %

Opmerking: * = klembreuken (de klembreuken worden vermeld maar niet verworpen)