



Outmate bv
D' Olde dijk 7a
7951LE STAPHORST
Nederland

Uw bericht van
 02-11-2023

Uw kenmerk

Datum
 29-11-2023

Beproeverslag 23.05866.04

Gevraagde testen :
ISO 13934-1 (2013)

Bepaling van de treksterkte en de verlenging

Staal id	Informatie gegeven door de aanvrager	Ontvangstdatum staal
T2324858	PVC Professional/Nr4 +/- 620gram/m2	02-11-2023



Elke Van De Walle
 Opdrachtverantwoordelijke


Dit verslag mag niet worden gereproduceerd, behalve in volledige vorm, zonder schriftelijke toestemming van Centexbel.
 De analyseresultaten gelden voor de ontvangen stalen. Centexbel is niet verantwoordelijk voor de representativiteit van de stalen.
 Bij de toetsing van de conformiteit met de specificaties is geen rekening gehouden met de onzekerheid op de testresultaten.



Stalen

T2324858

PVC Professional/Nr4 +/- 620gram/m²

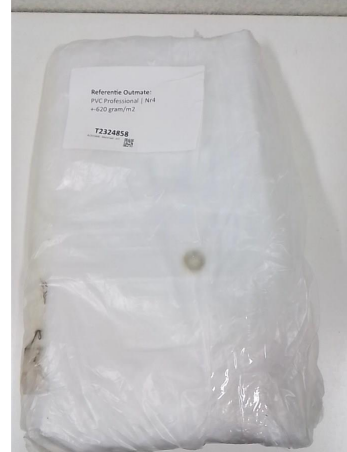



Referentie: T2324858 - PVC Professional/Nr4 +- 620gram/m2

Bepaling van de treksterkte en de verlenging

Datum beëindiging test	28-11-2023
Toegepaste norm	ISO 13934-1 (2013)
Afwijking van de norm	-
Conditionering	20°C, relatieve vochtigheid 65%
Apparatuur	Instron, type CRE, klasse 0,5
Cel	5 kN (Kettingrichting) 5 kN (Inslagrichting)
Voorspanning (automatisch)	5 N
Klemvlakken	Met rubber bekleed
Snelheid	100 mm/min
Aantal proefstukken	5 (Kettingrichting) 5 (Inslagrichting)
Inspanlengte	200 mm
Breedte	Gesneden, 50 mm

Geconditioneerd

Proefstuk	Kettingrichting		Inslagrichting	
	Kracht (N)	Verlenging (%)	Kracht (N)	Verlenging (%)
#1	936	25,3	759	24,7
#2	918	24,6	782	25,0
#3	934	24,8	776	25,3
#4	945	25,7	770	24,6
#5	914	24,1	777	25,0
Gemiddeld	930 N	25,0 %	770 N	25,0 %