



**Outmate bv
D' Olde dijk 7a
7951LE STAPHORST
Nederland**

Uw bericht van
02-11-2023

Uw kenmerk

Datum
29-11-2023

Beproeverslag 23.05866.07

**Gevraagde testen :
ISO 13934-1 (2013)**

Bepaling van de treksterkte en de verlenging

Staal id	Informatie gegeven door de aanvrager	Ontvangstdatum staal
T2324861	Polyester PVC gecoat/Nr7 +-320 gram/m2	02-11-2023

**Elke Van De Walle
Opdrachtverantwoordelijke**


Dit verslag mag niet worden gereproduceerd, behalve in volledige vorm, zonder schriftelijke toestemming van Centexbel.
De analyseresultaten gelden voor de ontvangen stalen. Centexbel is niet verantwoordelijk voor de representativiteit van de stalen.
Bij de toetsing van de conformiteit met de specificaties is geen rekening gehouden met de onzekerheid op de testresultaten.



Stalen

T2324861

Polyester PVC gecoat/Nr7 +-320 gram/m2

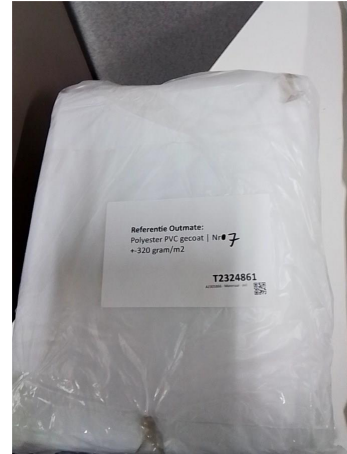

Referentie: T2324861 - Polyester PVC gecoat/Nr7 +-320 gram/m2

Bepaling van de treksterkte en de verlenging

Datum beëindiging test	28-11-2023
Toegepaste norm	ISO 13934-1 (2013)
Afwijking van de norm	-
Conditionering	20°C, relatieve vochtigheid 65%
Apparatuur	Instron, type CRE, klasse 0,5
Cel	5 kN (Kettingrichting) 5 kN (Inslagrichting)
Voorspanning (automatisch)	5 N
Klemvlakken	Met rubber bekleed
Snelheid	100 mm/min
Aantal proefstukken	5 (Kettingrichting) 5 (Inslagrichting)
Inspanlengte	200 mm
Breedte	Uitgerafeld, 50 mm

Geconditioneerd

Proefstuk	Kettingrichting		Inslagrichting	
	Kracht (N)	Verlenging (%)	Kracht (N)	Verlenging (%)
#1	1 004	31,2	864	25,1
#2	1 007	32,3	867	25,0
#3	1 010	32,8	887	25,1
#4	1 006	31,8	867	24,7
#5	1 011	33,0	866*	26,1*
Gemiddeld	1 000 N	32,0 %	870 N	25,0 %

Opmerking: * = klembreuken (de klembreuken worden vermeld maar niet verworpen)